




地下蓄熱水槽撤去について影響範囲

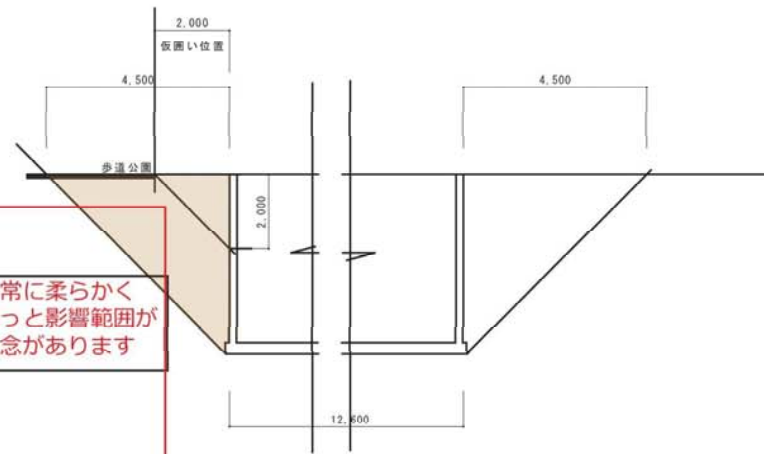


土壌が非常に柔らかく
実際はもっと影響範囲が
広がる懸念があります

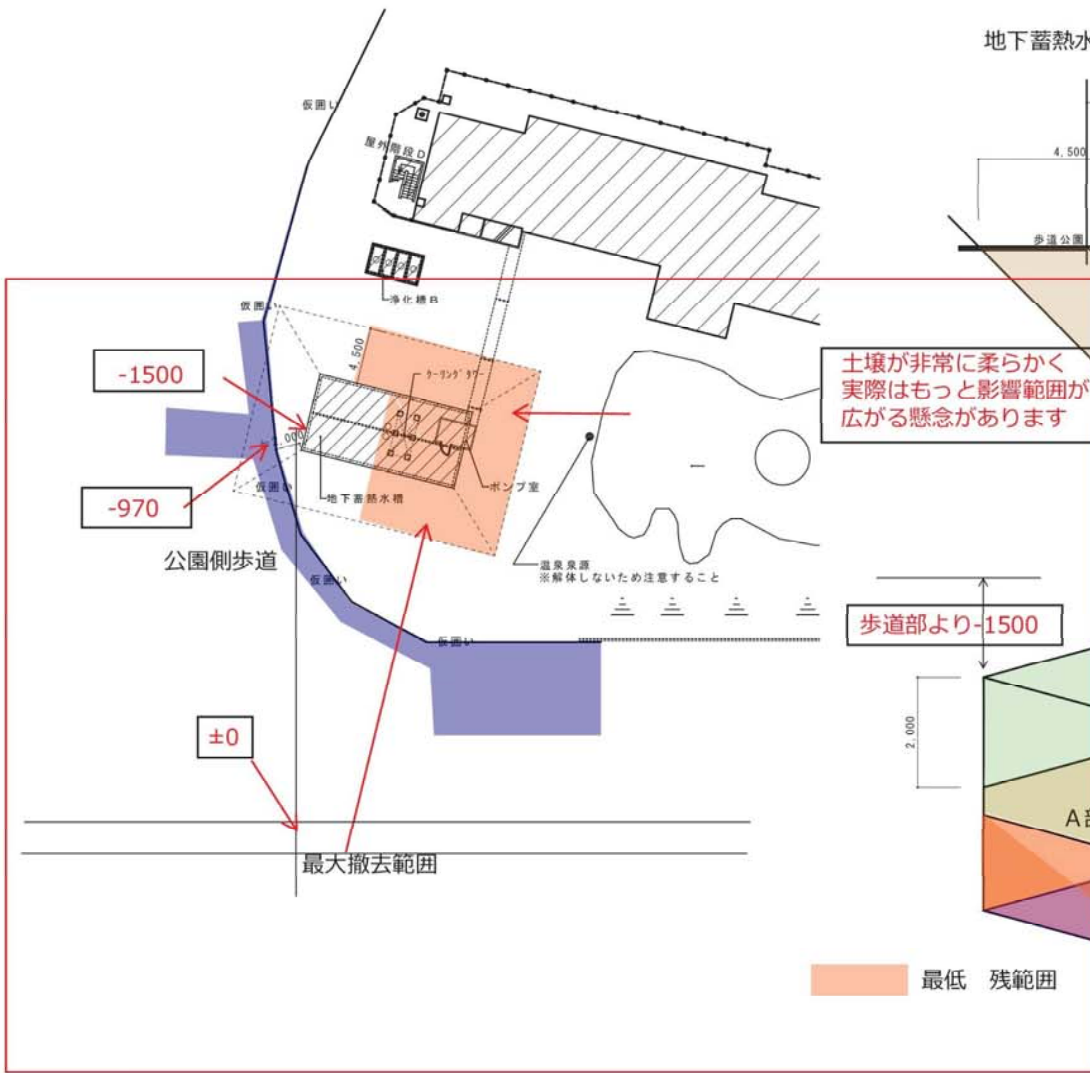

歩道部より-1500



A部を地盤より2,000解体（歩道への影響なし）
B・D 2,500解体・・・A部分の補強として下部を残す
巾は平面図参照・・・仮囲いが距離を踏まえ
撤去はしない（A部補強の為）

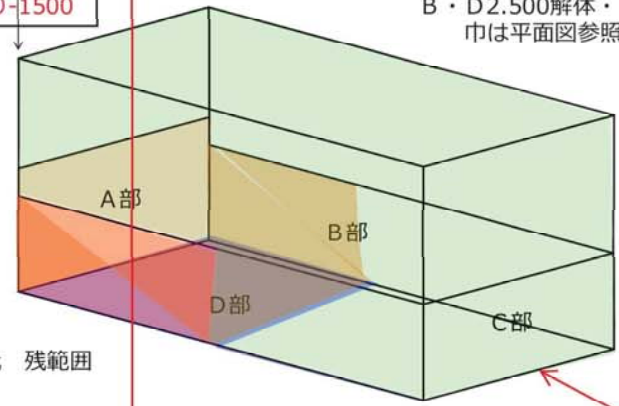

最低 残範囲